


1.43 Katherm HK

KaControl für Katherm HK

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

6.2 Einkreisregelungen bis 6 Geräte

Katherm HK mit KaController
Einkreisregelung, maximal 6 Katherm HK

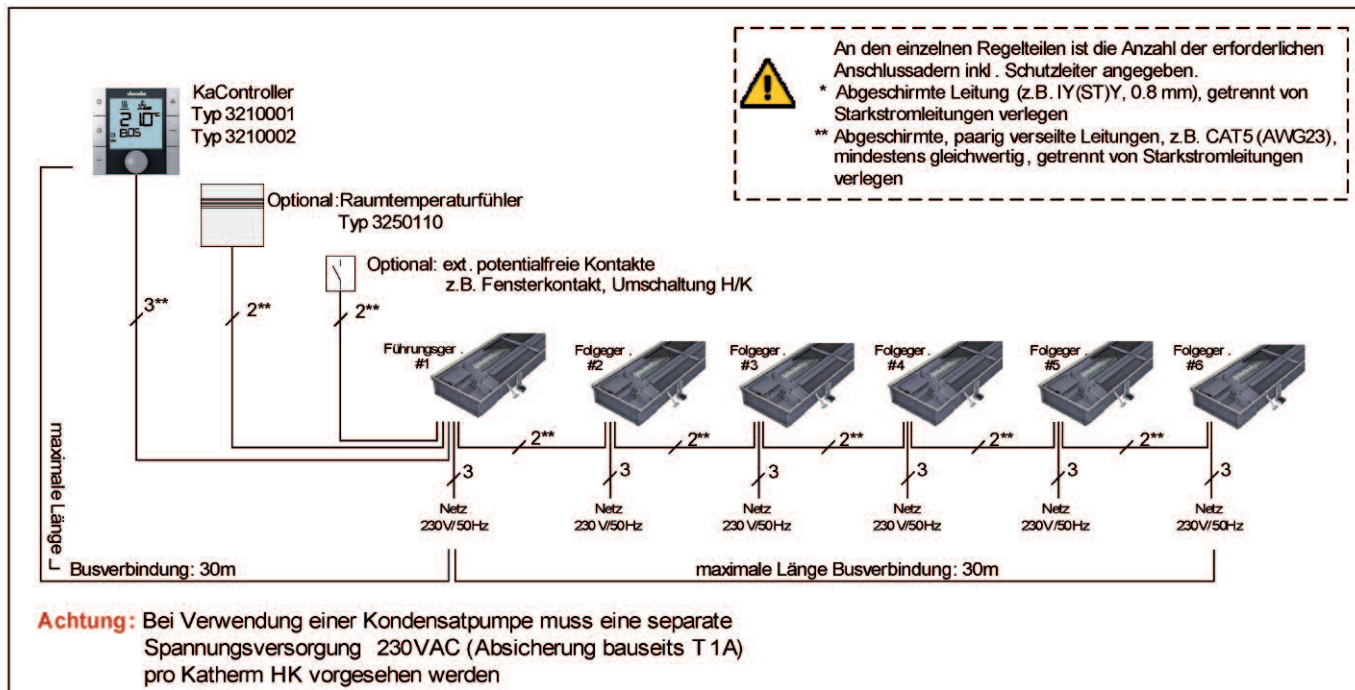

Maximal zulässige Leitungslängen

Gesamtlänge Busleitungen zwischen den Katherm HK Geräten	max. 30 m
Gesamtlänge Busleitung zwischen Raumbediengerät und Führungsgerät	max. 30 m
Gesamtlänge zwischen Katherm HK und den ext. potentialfreien Kontakten z. B. Fensterkontakt, etc.	max. 30 m
Gesamtlänge zwischen Katherm HK und sep. Raumtemperaturfühler	max. 30 m